


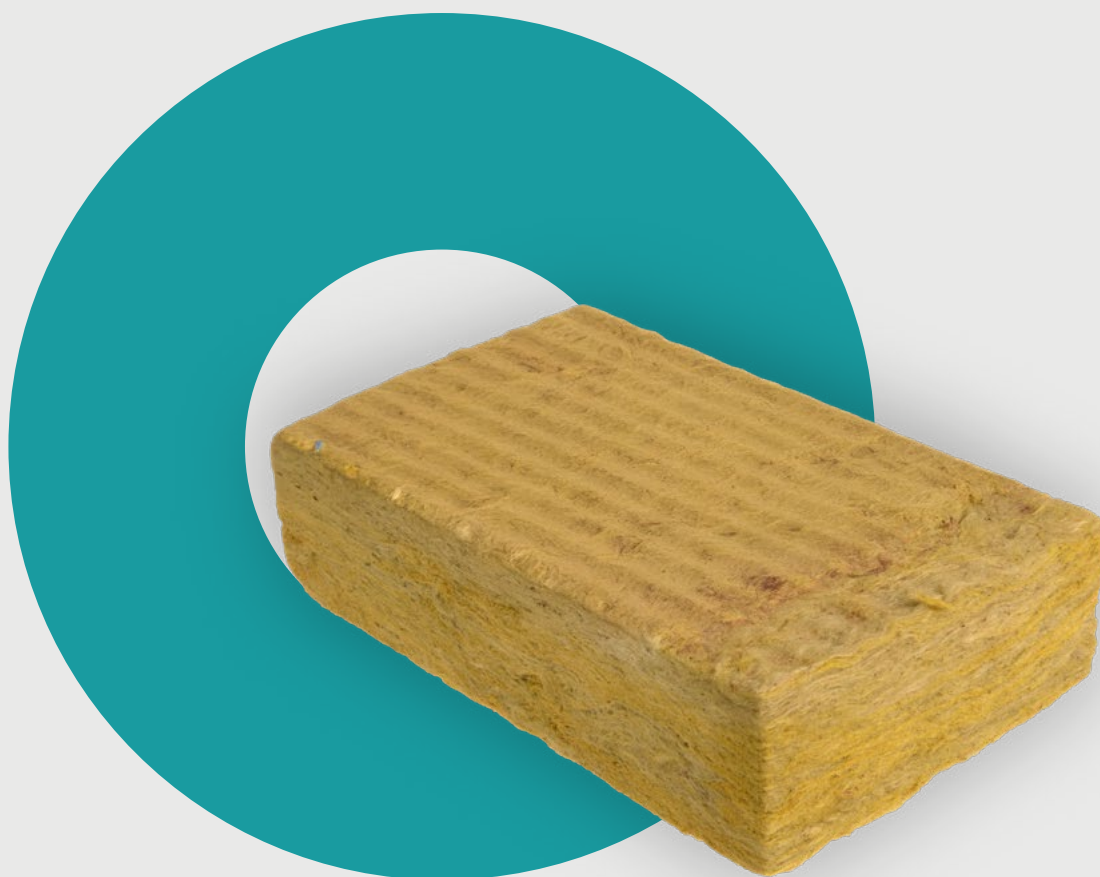

Nadzor tržišta

Izolacijski materijali u građevinskim proizvodima

Završno izvješće

JACOP 2025.

SADRŽAJ

POPIS KRATICA 4

1. dio

REZULTATI ISPITIVANJA I PREPORUKE 5

IZVRŠNI SAŽETAK 6

Ciljevi aktivnosti 6

Rezultati i zaključci 6

PREGLED AKTIVNOSTI 7

Uključeni TNT-ovi 7

Obuhvaćeni proizvodi 7

Kriteriji ispitivanja 7

UZORKOVANJE I ISPITIVANJE 8

Pregled uzorkovanih proizvoda i kanala uzorkovanja 8

Proces ispitivanja 9

REZULTATI ISPITIVANJA 9

Pregled rezultata ispitivanja i glavnih nalaza 9

Rezultati po normi 11

PROCJENA RIZIKA I MJERE 12

Procjena rizika 12

Mjere 12

ZAKLJUČCI I PREPORUKE 13

Zaključci 13

Preporuke i poruke za dionike 13

2. dio**ŠTO JE JACOP? 15****JACOP 2025 UKLJUČUJE 11 AKTIVNOSTI
SPECIFIČNIH ZA PROIZVODE KOJE POKRIVAJU
DEVET SEKTORA 16**

Uloge i odgovornosti	17
Plan rada i vremenska linija	18
Faze projekta	18
Proces	19
Komunikacijski resursi	20
Komunikacijski kanali	20

POPIS KRATICA

AdCo	Grupa za administrativnu suradnju
CE	Conformité Européenne (Europska sukladnost)
CG	Pjenasto staklo
CPR	Uredba o građevnim proizvodima
DoP	Izjava o svojstvima
EN	Europska norma
EPS	Ekspandirani polistiren
EU	Europska unija
ICSMS	Informacijski i komunikacijski sustav za nadzor tržišta
JACOP	Zajedničke akcije o sukladnosti proizvoda
λ_d	Deklarirana toplinska vodljivost
TNT	Tijelo za nadzor tržišta
MW	Mineralna vuna
AOP	Aktivnost povezana s određenim proizvodom
Rd	Deklarirani toplinski otpor
WF	Drvena vlakna
WW	Drvena vuna
XPS	Ekstrudirani polistiren

1. dio

REZULTATI ISPITIVANJA I PREPORUKE

IZVRŠNI SAŽETAK

CILJEVI AKTIVNOSTI

U okviru Aktivnosti povezane s određenim proizvodom (AOP) 2, koja se odnosila na izolacijske materijale u građevnim proizvodima, ocijenjena je sukladnost proizvoda za toplinsku izolaciju stavljenih na tržište Europske unije (EU) s Uredbom o građevnim proizvodima (CPR) i relevantnim usklađenim normama. Ciljevi aktivnosti bili su sljedeći:

- otkriti nesukladne izolacijske proizvode dostupne na tržištu EU-a, uključujući uvezene proizvode;
- laboratorijskim ispitivanjem toplinskog otpora i reakcije na požar provjeriti sukladnost s deklariranim svojstvima;

- potaknuti usklađeni pristup tijela za nadzor tržišta (TNT) procjeni rizika i korektivnim mjerama za nesukladne proizvode.

Opseg aktivnosti obuhvaćao je šest skupina materijala i pripadajuće usklađene norme: mineralnu vunu (MW) (europska norma (EN) 13162), ekspanzirani polistiren (EPS) (EN 13163), ekstrudirani polistiren (XPS) (EN 13164), pjenasto staklo (CG) (EN 13167), drvenu vunu (WW) (EN 13168) i drvena vlakna (WF) (EN 13171).

REZULTATI I ZAKLJUČCI

Ukupno je ispitano 106 uzoraka u pogledu dvaju bitnih svojstava – toplinskog otpora i reakcije na požar, a ispitivanja su dopunjena provjerama oznaka i popratne dokumentacije. Kada se zajedno uzmu u obzir laboratorijska ispitivanja te provjere oznaka i dokumentacije, kod 77 uzoraka (73 %) utvrđena je najmanje jedna nesukladnost.

Dvije kategorije ispitivanja pokazale su različite obrasce. Kad je riječ o toplinskom otporu (toplinskoj vodljivosti i debljini), 31 od 97 ocijenjenih uzoraka (32 %) nije ispunjavao zahtjeve, uglavnom zbog odstupanja između deklarirane i izmjerene toplinske vodljivosti (λ_d) ili toplinskog otpora (R_d), a u nekim slučajevima i zbog nedovoljne debljine. Kad je riječ o reakciji na požar, 11 od 81 ocijenjenog uzorka (14 %) nije ispunjavalo zahtjeve. U provjerama oznaka i dokumentacije 68 uzoraka (64 %)

nije ispunjavalo zahtjeve, najčešće zbog nepotpunih ili nedostajućih izjava o svojstvima (DoP) i manjkavih oznaka CE.

Ti nalazi upućuju na dva različita problema sa sukladnošću: tehničke nedostatke u pogledu deklariranih svojstava proizvoda te administrativne nedostatke povezane s obvezama u pogledu dokumentacije i označivanja na temelju Uredbe o građevnim proizvodima (CPR). Rezultati ispitivanja naglašavaju potrebu za kontinuiranim i koordiniranim nadzorom tržišta građevnih proizvoda za toplinsku izolaciju te za time da gospodarski subjekti posvete veću pozornost točnosti deklariranih svojstava i potpunosti dokumentacije.

PREGLED AKTIVNOSTI

UKLJUČENA TIJELA ZA NADZOR TRŽIŠTA (TNT-ovi)

U aktivnosti AOP 2 ukupno je sudjelovalo 14 tijela za nadzor tržišta iz 14 zemalja. U **tablici 2** naveden je pregled tijela za nadzor tržišta koja su sudjelovala u aktivnosti i broj uzoraka koje je dostavilo svako tijelo.

OBUHVAĆENI PROIZVODI

AOP 2 obuhvaćao je tvornički izrađene proizvode za toplinsku izolaciju zgrada koji su uređeni CPR-om i stavljeni na tržište s izjavom o svojstvima (DoP) i oznakom CE u skladu s usklađenom normom. Ocijenjeno je šest skupina materijala, svaka u odnosu na odgovarajuću normu za proizvod:

- Mineralna vuna (MW): EN 13162
- Ekspandirani polistiren (EPS): EN 13163
- Ekstrudirani polistiren (XPS): EN 13164
- Pjenasto staklo (CG): EN 13167
- Drvena vuna (WW): EN 13168
- Drvena vlakna (WF): EN 13171

KRITERIJI ISPITIVANJA

Uzorci su ispitani u pogledu dvaju bitnih svojstava. Toplinski otpor provjeren je ispitivanjem toplinske vodljivosti (λ_d) i toplinskog otpora (R_d) u skladu s normama EN 12667 ili EN 12939, dok je debljina ocijenjena u skladu s normom EN 823, prema postupku ispitivanja četiriju uzoraka utvrđenom u Prilogu F normi

EN 13172. Reakcija na požar razvrstana je u skladu s normom EN 13501-1, primjenom odgovarajućih metoda ispitivanja (EN Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) 1182, EN ISO 1716, EN 13823 i EN ISO 11925-2), ovisno o deklariranom razredu svakog proizvoda. U **tablici 1** navedene su norme i broj ispitanih uzoraka.

Tablica 1: Ključni kriteriji ispitivanja u okviru plana ispitivanja

Bitno svojstvo	Primijenjena norma	Ispitani uzorci
Toplinski otpor (R_d , λ_d , debljina)	EN 12667 / EN 12939, EN 823, EN 13172	97
Reakcija na požar (klasifikacija)	EN 13501-1 (EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823 and EN ISO 11925-2)	81

UZORKOVANJE I ISPITIVANJE

Tijela za nadzor tržišta koja su sudjelovala u aktivnosti prikupljala su uzorke od lipnja do rujna 2025., a laboratorijska ispitivanja provedena su od listopada 2025. do srpnja 2026. Sastanak predstavnika laboratorija održan je 16. i 17. prosinca 2025. u Espoo u Finskoj radi pregleda postupaka i rasprave o preliminarnim nalazima.

PREGLED UZORKOVANIH PROIZVODA I KANALA UZORKOVANJA

U kampanju ispitivanja uključeno je ukupno 106 uzoraka izolacijskih proizvoda. Proizvodi su nabavljeni putem triju glavnih kanala:

- 67 uzoraka nabavljeno je u fizičkim trgovinama;
- 26 uzoraka nabavljeno je putem interneta;
- 13 uzoraka nabavljeno je izravno od proizvođača.

Uzorkovanje je obuhvaćalo ciljano uzorkovanje, uzorkovanje na temelju rizika i nasumični odabir te stoga nije reprezentativno za tržište u cjelini. Uzorci su obuhvaćali šest skupina materijala: ekspanzirani polistiren (37), ekstrudirani polistiren (26), mineralnu vunu (24), drvenu vunu (9), drvena vlakna (7) i pjenasto staklo (3). U tablici 2. naveden je pregled uzoraka koje je prikupilo svako tijelo za nadzor tržišta.

Tablica 2: Raspodjela uzoraka prema tijelima za nadzor tržišta koja su sudjelovala u aktivnosti (n = 106)

Zemlja	Tijelo za nadzor tržišta	Broj uzoraka
Švedska	Boverket – Švedski nacionalni odbor za stanovanje, graditeljstvo i prostorno planiranje	18
Poljska	Glavni ured za nadzor graditeljstva (GUNB)	10
Njemačka	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)	9
Italija	Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica (DCPSTAE)	9
Grčka	Glavno tajništvo za industriju – Ministarstvo razvoja	8
Belgija	Savezna javna služba za gospodarstvo (FPS Economy)	7
Finska	Finska agencija za sigurnost i kemikalije (Tukes)	7
Irska	Nacionalni ured za nadzor gradnje i tržišta (NBCO)	7
Austrija	Austrijski institut za graditeljstvo (OIB)	6
Latvija	Centar za zaštitu prava potrošača – Odjel za sigurnost proizvoda i usluga – Odjel za nadzor građevinih proizvoda, električnih uređaja i energetske učinkovitosti (PTAC)	6
Norveška	Norveška uprava za kvalitetu gradnje (DiBK)	6
Portugal	Tijelo za sigurnost hrane i gospodarstva (ASAE)	5
Danska	Danska uprava za poduzetništvo (ERST)	4
Malta	Malteška uprava za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača (MCCAA)	4

POSTUPAK ISPITIVANJA

Laboratorij je ocijenio toplinski otpor u skladu s normama EN 12667 ili EN 12939, pri čemu su utvrđene toplinska vodljivost (λ_d) i toplinski otpor (Rd), dok je debljina provjerena u skladu s normom EN 823. Ispitivanje je provedeno na propisanom broju ispitnih tijela po uzorku u skladu s Prilogom F normi EN 13172. Reakcija na požar razvrstana je u skladu s normom EN 13501-1 primjenom odgovarajućih metoda ispitivanja ovisno o deklariranom

razredu svakog proizvoda. Ukupno je 97 uzoraka podvrgnuto ispitivanju toplinskog otpora, a 81 uzorak ispitivanju reakcije na požar. Osim toga, tijela za nadzor tržišta provela su provjere oznaka primjenom zajednički dogovorenog kontrolnog popisa, pri čemu su provjeravala prisutnost i ispravnost oznake CE i izjave o svojstvima (DoP) te deklariranih bitnih svojstava.


REZULTATI ISPITIVANJA

PREGLED REZULTATA ISPITIVANJA I GLAVNI NALAZI

Od 106 ispitanih uzoraka njih 37 nije ispunilo zahtjeve tijekom laboratorijskog ispitivanja, što odgovara ukupnoj stopi nesukladnosti od 35 %. Rezultati su se razlikovali ovisno o kategoriji ispitivanja: kad je riječ o toplinskom otporu, 31 od 97 ocijenjenih uzoraka (32 %) nije ispunio zahtjeve, uglavnom zbog odstupanja između deklarirane i izmjerene toplinske vodljivosti (λ_d) ili toplinskog otpora (Rd), a u nekim slučajevima i zbog nedovoljne debljine; kad je riječ o reakciji na požar, 11 od 81 ocijenjenog


uzorka (14 %) nije ispunilo zahtjeve. Za određeni broj rezultata ispitivanja toplinskog otpora navedeno je da nisu primjenjivi (N/A). To se odnosilo na slučajeve u kojima proizvođač nije deklarirao svojstva ili ih je pogrešno deklarirao. Zbog toga uzorak nije bilo moguće ocijeniti u odnosu na valjanu deklariranu vrijednost. Sažetak rezultata laboratorijskih ispitivanja prikazan je na **slici 1**.

Slika 1: Rezultati laboratorijskih ispitivanja (n = 106)

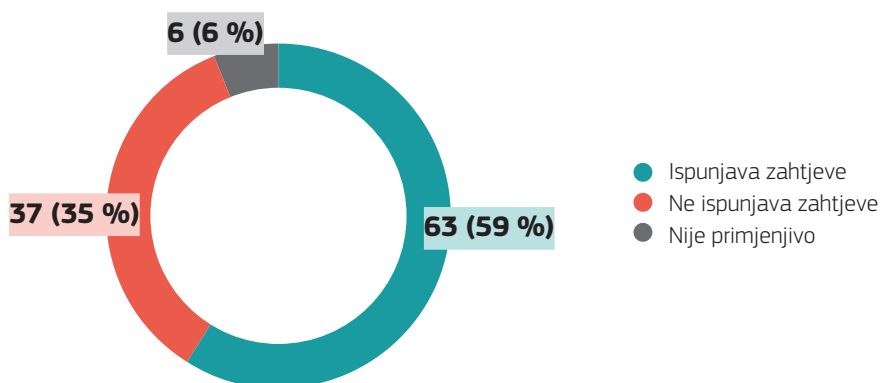


Kad je riječ o provjerama oznaka i dokumentacije (**slika 2**), kod 68 uzoraka (64 %) utvrđeni su nedostaci. Glavni nedostaci odnosili su se na nepotpune ili nedostajuće izjave o svojstvima (DoP) te na oznaku CE koja nije bila stavljena na proizvod ili nije bila vidljiva odnosno čitljiva.

Slika 2: Provjere oznaka i dokumentacije (n = 106)

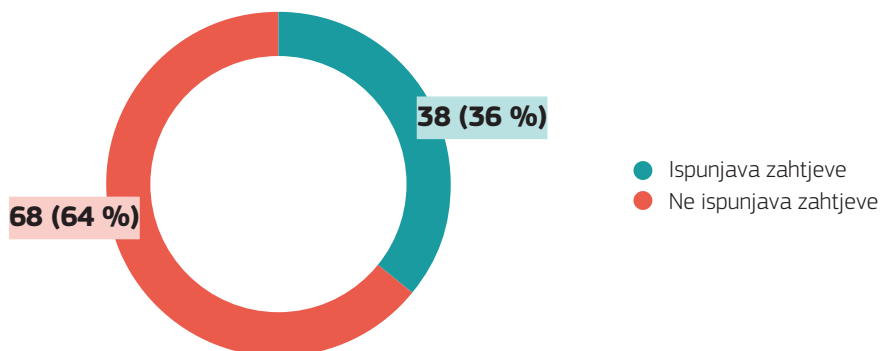

Kada se svi rezultati objedine, utvrđeno je da je 77 uzoraka (73 %) nesukladno na temelju laboratorijskih ispitivanja, provjera oznaka i dokumentacije ili obiju vrsta provjera. Sažetak objedinjenih rezultata prikazan je na **slici 3**.

Slika 3: Ukupni rezultati (rezultati laboratorijskog ispitivanja i provjere oznaka i dokumentacije) (n = 106)

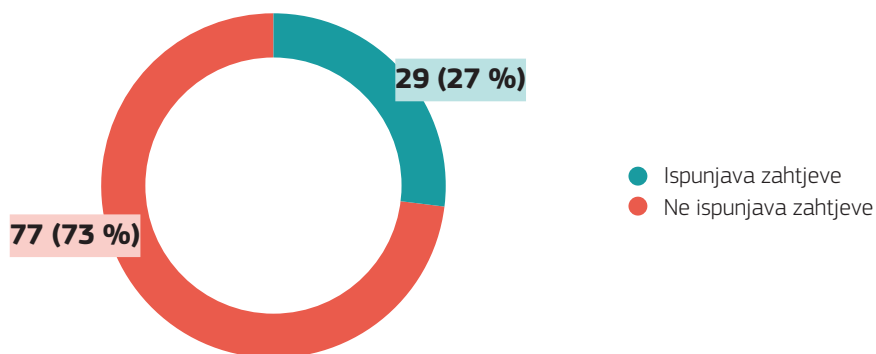

REZULTATI PO NORMI

Kad je riječ o toplinskom otporu, nesukladnosti su uglavnom utvrđene pri određivanju toplinske vodljivosti (λ_d) i toplinskog otpora (R_d) u skladu s normama EN 12667 ili EN 12939, dok je pri ocjenjivanju debljine u skladu s normom EN 823 utvrđena visoka razina sukladnosti (**Tablica 3**). Kad je riječ o reakciji na

požar, rezultati su prikazani prema deklariranom razredu jer primjenjive metode ispitivanja ovise o razredu deklariranom za svaki proizvod (**Tablica 4**). Nezadovoljavajući rezultati uglavnom su utvrđeni kod proizvoda razreda A2 te pri ispitivanju zapaljivosti (EN ISO 11925-2) proizvoda razreda E–F.

Tablica 3: Rezultati toplinskog otpora prema normi

Norma	Zahtjevi ispunjeni	Zahtjevi nisu ispunjeni	N/A ¹	Provedena ispitivanja
EN 12667 / EN 12939 – Toplinski otpor (R_d)	64	19	14	97
EN 12667 / EN 12939 – Toplinska vodljivost (λ_d)	70	23	4	97
EN 823 – Razred debljine	90	7	0	97

Tablica 4: Rezultati reakcije na požar prema deklariranom razredu

Deklarirana vrijednost	Metode ispitivanja	Zahtjevi ispunjeni	Zahtjevi nisu ispunjeni	Provedena ispitivanja
A1	EN ISO 1182 / EN ISO 1716	20 / 21	1 / 0	21
A2	EN ISO 1182; EN ISO 1716; EN 13823	0	2	2
B–D	EN 13823; EN ISO 11925-2	6	0	6
E–F	EN ISO 11925-2	44	8	52

¹ N/A označava slučajeve u kojima parametar nije bilo moguće smisljeno ocijeniti ili u kojima uvjeti ispitivanja nisu omogućili reprezentativno utvrđivanje svojstava proizvoda u obliku u kojem je stavljen na tržište.

PROCJENA RIZIKA I MJERE

PROCJENA RIZIKA

Za svaki nesukladni uzorak nadležno tijelo za nadzor tržišta provelo je procjenu rizika u skladu s metodologijom koju je razvila Grupa za administrativnu suradnju za Uredbu o građevnim proizvodima (AdCo). Procjena se temeljila na odstupanju između deklariranih i ispitanih svojstava u realističnom najnepovoljnijem scenariju, a ne na nacionalnim zahtjevima za zgrade. Pri procjeni su uzeti u obzir priroda nesukladnosti i bitno svojstvo na koje se nesukladnost odnosila.

Od 77 uzoraka koji nisu zadovoljili pri laboratorijskom ispitivanju, provjerama oznaka i dokumentacije ili

pri objema vrstama provjera, većina je predstavljala ograničen sigurnosni rizik. Za 31 uzorak nije utvrđen rizik, dok je za 24 uzorka procijenjeno da predstavljaju nizak rizik, za 10 srednji rizik, za 2 visok rizik, a za 4 ozbiljan rizik. U trenutku sastavljanja ovog izvješća razina rizika još nije bila prijavljena za 6 uzoraka. Slučajevi ozbiljnog i visokog rizika uglavnom su bili povezani s odstupanjima u pogledu reakcije na požar, pri čemu su stvarna svojstva proizvoda u pogledu reakcije na požar bila lošija od svojstava koja odgovaraju njegovu deklariranom razredu.

MJERE

Mjere poduzete ili predviđene za 77 nesukladnih uzoraka prikazane su na **slici 4**. U trenutku sastavljanja ovog završnog izvješća o aktivnosti evidentirano je 77 glavnih mjera. U skladu s metodologijom rada tijela za nadzor tržišta, postupanje obično započinje dobrovoljnom suradnjom s gospodarskim subjektom, čime se gospodarskom subjektu omogućuje da otkloni nesukladnost prije primjene službenih mjera. Mjere

su, među ostalim, uključivale otklanjanje nedostataka u pogledu sukladnosti, povlačenje s tržišta, pisma s preporukama, tehničke mjere i zabrane prodaje.²

Kad je riječ o registraciji i prijavljivanju, 77 proizvoda bilo je registrirano u Informacijskom i komunikacijskom sustavu za nadzor tržišta (ICSMS ³).

Slika 4: Glavne poduzete mjere za nesukladne uzorke (n = 77)



² Navedene korektivne mjere odnose se na mjere koje su tijela za nadzor tržišta dostavila do roka 4. rujna 2026. Iako se mjere nastavljaju provoditi i nakon tog datuma u okviru kontinuiranog postupanja tijela za nadzor tržišta, za potrebe izvješćivanja utvrđen je krajnji datum.

³ ICSMS je sigurna platforma EU-a na kojoj TNT-ovi dijele rezultate ispitivanja proizvoda i nalaze o nesukladnostima radi koordiniranja provedbe i sprečavanja ulaska nesigurnih neprehrambenih proizvoda na tržište.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

ZAKLJUČCI

U okviru AOP-a 2 ocijenjeno je 106 uzoraka izolacijskih proizvoda iz šest skupina materijala u odnosu na zahtjeve CPR-a i primjenjivih usklađenih normi. Kada se zajedno uzmu u obzir laboratorijska ispitivanja te provjere oznaka i dokumentacije, kod 77 uzoraka (73 %) utvrđena je najmanje jedna nesukladnost, pri čemu su utvrđene dvije različite vrste problema: tehnički nedostaci u pogledu deklariranog toplinskog otpora te administrativni nedostaci povezani s dokumentacijom i označivanjem.

Tehničke nesukladnosti uglavnom su utvrđene pri određivanju toplinske vodljivosti (λ_d) i toplinskog otpora (R_d), pri čemu deklarirane vrijednosti nisu bile postignute,

dok je u pogledu debljine i reakcije na požar utvrđena viša razina sukladnosti. Administrativne nesukladnosti bile su raširenije, a uglavnom su se odnosile na nepotpune ili nedostajuće izjave o svojstvima (DoP) i manjkave oznake CE. Većina nesukladnosti predstavljala je ograničen sigurnosni rizik, a tijela za nadzor tržišta rješavala su ih prvenstveno dobrovoljnim korektivnim mjerama usmjerenima na proizvođače, dok su u ozbiljnijim slučajevima primjenjivane obvezne mjere. Nalazi dodatno potvrđuju potrebu za kontinuiranim i koordiniranim nadzorom tržišta građevnih proizvoda za toplinsku izolaciju te za većom usklađenošću pristupa tijela za nadzor tržišta u pogledu procjene rizika i daljnjeg postupanja.

PREPORUKE I PORUKE ZA DIONIKE

Preporuke za gospodarske subjekte

- Provjerite nacionalne propise i zahtjeve kako biste utvrdili raspon deklariranih svojstava potreban za namjeravanu uporabu u predmetnoj zemlji.
- Osigurajte da je sva tehnička dokumentacija potpuna, ažurirana i usklađena s deklariranim svojstvima i namjeravanom uporabom proizvoda.
- Osigurajte da su izjave o svojstvima (DoP), upute i sigurnosne informacije dostupne na jeziku ili jezicima koji se zahtijevaju na tržištu na koje se proizvod stavlja.
- Navedite jasne i detaljne upute za ugradnju kako bi potrošači i stručne osobe mogli pravilno ugraditi proizvod i znali u kojim se slučajevima proizvod ne smije upotrebljavati.
- Održavajte pouzdane postupke kontrole tvorničke proizvodnje i provedite nova ispitivanja pri svakoj promjeni sirovina, gustoće, sastava, proizvodnog postupka ili dobavljača.
- Istražite sva odstupanja u proizvodnji i prema potrebi ponovno provedite ispitivanja kako biste potvrdili kontinuiranu sukladnost s deklariranim svojstvima.

- Osigurajte da proizvodi koji se stavljaju na tržište sadržavaju potrebne elemente, kao što su broj serije i datum proizvodnje, kako bi se zajamčila sljedivost proizvoda u cijelom lancu opskrbe.

Preporuke za potrošače⁴

- Pri kupnji izolacijskih proizvoda:
 - provjerite ima li proizvod oznaku CE;
 - proučite informacije navedene u izjavi o svojstvima (DoP);
 - obratite pozornost na vrijednosti deklariranih svojstava;
 - provjerite je li proizvod prikladan za namjeravanu uporabu.
- Provjerite nacionalne zahtjeve za zgrade i proizvode kako biste utvrdili koji su izolacijski proizvodi prikladni za određene namjene, osobito kada se primjenjuju zahtjevi u pogledu energetske svojstava i zaštite od požara.
- Pridržavajte se uputa za ugradnju koje je dostavio proizvođač i pobrinite se da razumijete upute, priručnike i izjave o svojstvima (DoP).

⁴ Za potrebe ovog AOP-a pojam potrošača odnosi se na profesionalce i krajnje korisnike.

Preporuke za Europsku komisiju

- Razmotrite pružanje dodatnih smjernica tijelima za nadzor tržišta i gospodarskim subjektima u pogledu tumačenja određenih odredbi normi za proizvode, osobito kada je riječ o kompozitnim proizvodima ili nejasnim informacijama o ugradnji.
- Preispitajte norme za proizvode te, prema potrebi, zatražite njihovu reviziju ili izradu novih normi kako bi se bolje obuhvatila svojstva kompozitnih izolacijskih proizvoda.

Preporuke za tijela za nadzor tržišta

- Razmjenjujte rezultate ispitivanja i informacije o daljnjim mjerama s drugim tijelima za nadzor tržišta putem ICSMS-a kako biste pridonijeli koordiniranoj provedbi propisa i izbjegli udvostručavanje ispitivanja.
- Koordinirajte aktivnosti radi uspostave zajedničkog pristupa procjeni rizika i daljnjim mjerama.

Preporuke za organizacije za normizaciju

- Pri reviziji postojećih normi uzmite u obzir praktične potrebe i povratne informacije tijela za nadzor tržišta.
- Razmotrite pojašnjenje pravila o grupiranju proizvoda za potrebe ocjenjivanja tipa proizvoda.
- Razmotrite pojašnjenje načina na koji se statistički utvrđene vrijednosti, kao što je $\lambda_{90/90}(\lambda_{90/90})^5$, mogu provjeriti za potrebe nadzora tržišta.

Preporuke za prijavljena tijela

- Ispitajte svaki proizvod u skladu s primjenjivim postupcima ocjenjivanja i provjere na temelju CPR-a.
- Navedite detaljne identifikacijske podatke o proizvodu ocijenjenom u okviru ocjenjivanja tipa proizvoda.
- Razmotrite mogućnost savjetovanja proizvođača o grupiranju proizvoda i jasnom dokumentiranju tih skupina.

5 Statistička vrijednost lambda kojom se uz razinu pouzdanosti od 90 % osigurava da najmanje 90 % proizvodnje zadovoljava deklarirana svojstva.

2. dio

ŠTO JE JACOP?

Cilj inicijative JACOP jest organizirati zajedničke akcije o sukladnosti proizvoda u zemljama EU-a i EFTA-e potičući suradnju između tijela za nadzor tržišta (TNT). Primarni ciljevi uključuju provedbu zajedničkog ispitivanja proizvoda, procjenu rizika i usklađivanje operativnih metodologija. Kroz otvorene dijaloge, razmjenu znanja i uključivanje vanjskih dionika projekt doprinosi sigurnom jedinstvenom tržištu. Ključni fokusi uključuju procjenu rizika proizvoda, provedbu pravovremenih mjera i osiguravanje regulatornog usklađivanja.


JACOP 2025 UKLJUČUJE 11 AKTIVNOSTI SPECIFIČNIH ZA PROIZVODE KOJE POKRIVAJU DEVET SEKTORA

U aktivnostima specifičnima za proizvode ispituju se različite vrste proizvoda kako bi se procijenila njihova sukladnost s postojećim zakonodavstvom i uredbama

te kako bi se poduzele odgovarajuće radnje. Proizvode odabiru i prikupljaju uključena tijela za nadzor tržišta, a ispituju se s pomoću dogovorenog plana ispitivanja.



AOP 1
GNOJIVA



AOP 2
**IZOLACIJSKI MATERIJALI
U GRAĐEVINSKIM
PROIZVODIMA**



PSA 3
**OPASNE TVARI
U GADGETIMA**



PSA 4
KOZMETIKA



PSA 5
RADIO IGRAČKE



PSA 6
**TEKSTILNA ODJEĆA
ZA POTROŠAČE**



PSA 7
**DIZALA I SIGURNOSNE
KOMPONENTE DIZALA**



AOP 8
**PLINSKI
UREĐAJI**



AOP 9
**ZAŠTITNE KACIGE
(PROFESIONALNE)**



AOP 10
**ZAŠTITNE KACIGE (ZA
POTROŠAČE)**




AOP 11
**ZAŠTITNA OBUĆA
(PROFESIONALNA)**

ULOGE I ODGOVORNOSTI



PLAN RADA I VREMENSKA LINIJA

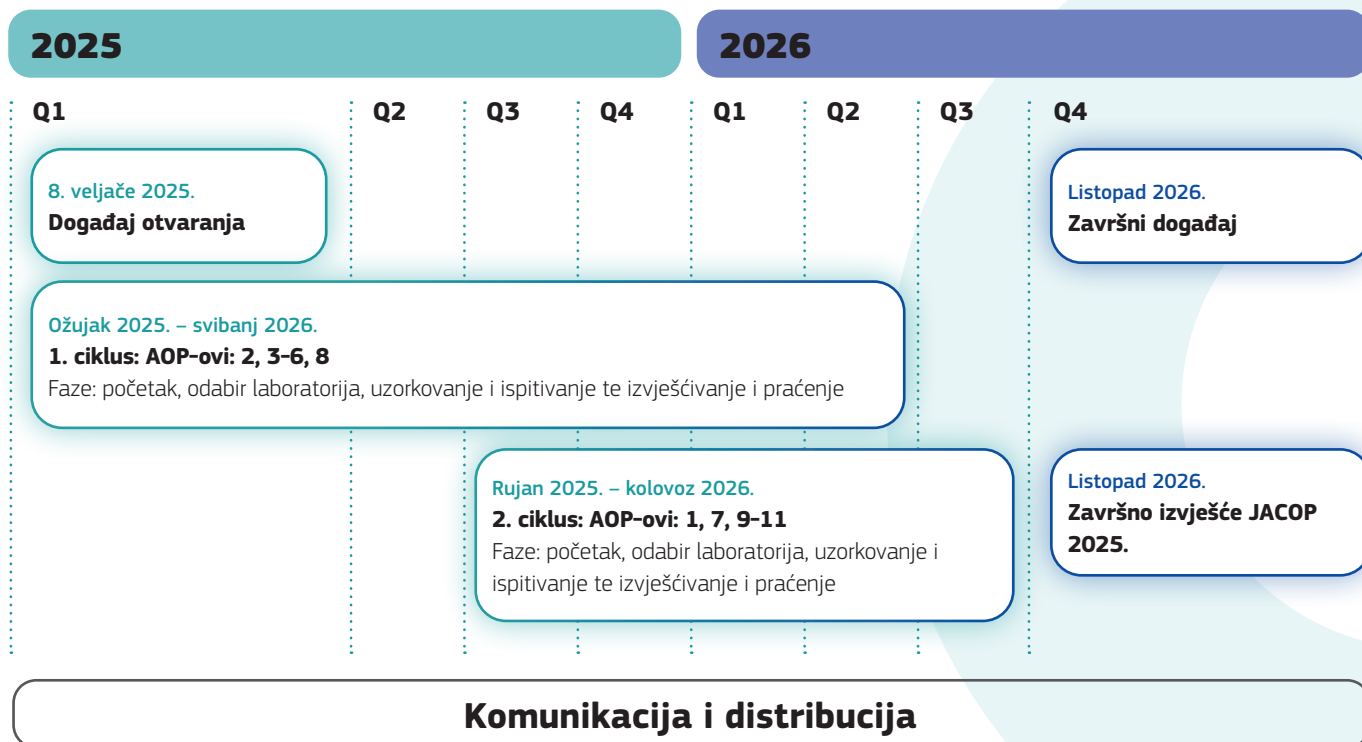

FAZE PROJEKTA



Aktivnosti komunikacije i distribucije uključuju podizanje svijesti o sigurnosti proizvoda među TNT-ovima, potrošačima i gospodarskim subjektima u okviru ciljanih kampanja, angažmana medija i uključivanja utjecajnih osoba s fokusom na obrazovanje o sukladnosti.

PROCES



KOMUNIKACIJSKI RESURSI

Za svih 11 AOP-ova:



Članak sa sažetkom glavnih nalaza aktivnosti ispitivanja. Članak će uključivati najmanje jednu sliku.



Jedan vizual za **društvene mreže** na temelju infografika.



Infografika od jedne stranice sa sažetkom glavnih zaključaka aktivnosti ispitivanja.



Jedna infografika i jedan vizual za društvene mreže o cijelom projektu JACOP 2025.

Ovi komunikacijski resursi bit će dostupni na 23 jezika EU-a te na norveškome i islandskome.

Za 3 AOP-a:

AOP 4 - Kozmetika, AOP 8 - Plinski uređaji, AOP 10 - Zaštitne kacige (za potrošače)



Kratki **videozapis** za promociju na društvenim mrežama.

KOMUNIKACIJSKI KANALI

Komunikacijski resursi distriburaju se putem:



nacionalnih i specijaliziranih medija u državama EU27



internetskih i društvenih medija



utjecajnih osoba (influencera) na društvenim mrežama



nacionalnih komunikacijskih kanala TNT-ova.



biltena JACOP 2025 – serija od četiri izdanja u kojima se prikazuju napredak kampanje, najvažniji datumi i glavna postignuća.

Ovaj dokument sastavio je EY za Europsku komisiju. Lipanj – 2026.

EUROPSKA KOMISIJA

Glavna uprava za unutarnje tržište,
industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU GROW)
Jedinica H.4 Nadzor tržišta
E-pošta: GROW-H4@ec.europa.eu

Konkretni ugovor: EISMEA/2023/SC/002. Dio okvirnog ugovora: EISMEA/2021/OP/0016

Europska komisija nije odgovorna ni za kakvu posljedicu koja proizlazi iz ponovne upotrebe ove publikacije.

© Europska unija, 2026.

Politika ponovne upotrebe dokumenata Europske komisije provodi se na temelju Odluke Komisije 2011/833/EU od 12. prosinca 2011. o ponovnoj upotrebi dokumenata Komisije (SL L 330, 14.12.2011., str. 39.).

Osim ako nije drugačije navedeno, ponovna upotreba ovog dokumenta odobrena je pod licencijom Creative Commons Attribution 4.0 International. (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). To znači da je ponovna upotreba dopuštena pod uvjetom da se navedu odgovarajuće reference i sve promjene.

Za svaku upotrebu ili reprodukciju elemenata koji nisu u vlasništvu Europske unije možda će biti potrebna izravna dozvola imatelja pojedinačnog prava.

Fotografija na naslovnici: © iStockphoto – minemero

Informacije o Europskoj uniji na svim službenim jezicima EU-a dostupne su na mrežnoj stranici Europa na adresi:
https://europa.eu/european-union/index_hr



**Ured za publikacije
Europske unije**

Pravo | Podaci | Publikacije

Luksemburg: Ured za publikacije Europske unije, 2026.

ISBN 978-92-68-43732-2
doi:10.2873/6874070